


Rzut Mieszkań - VII Piętro

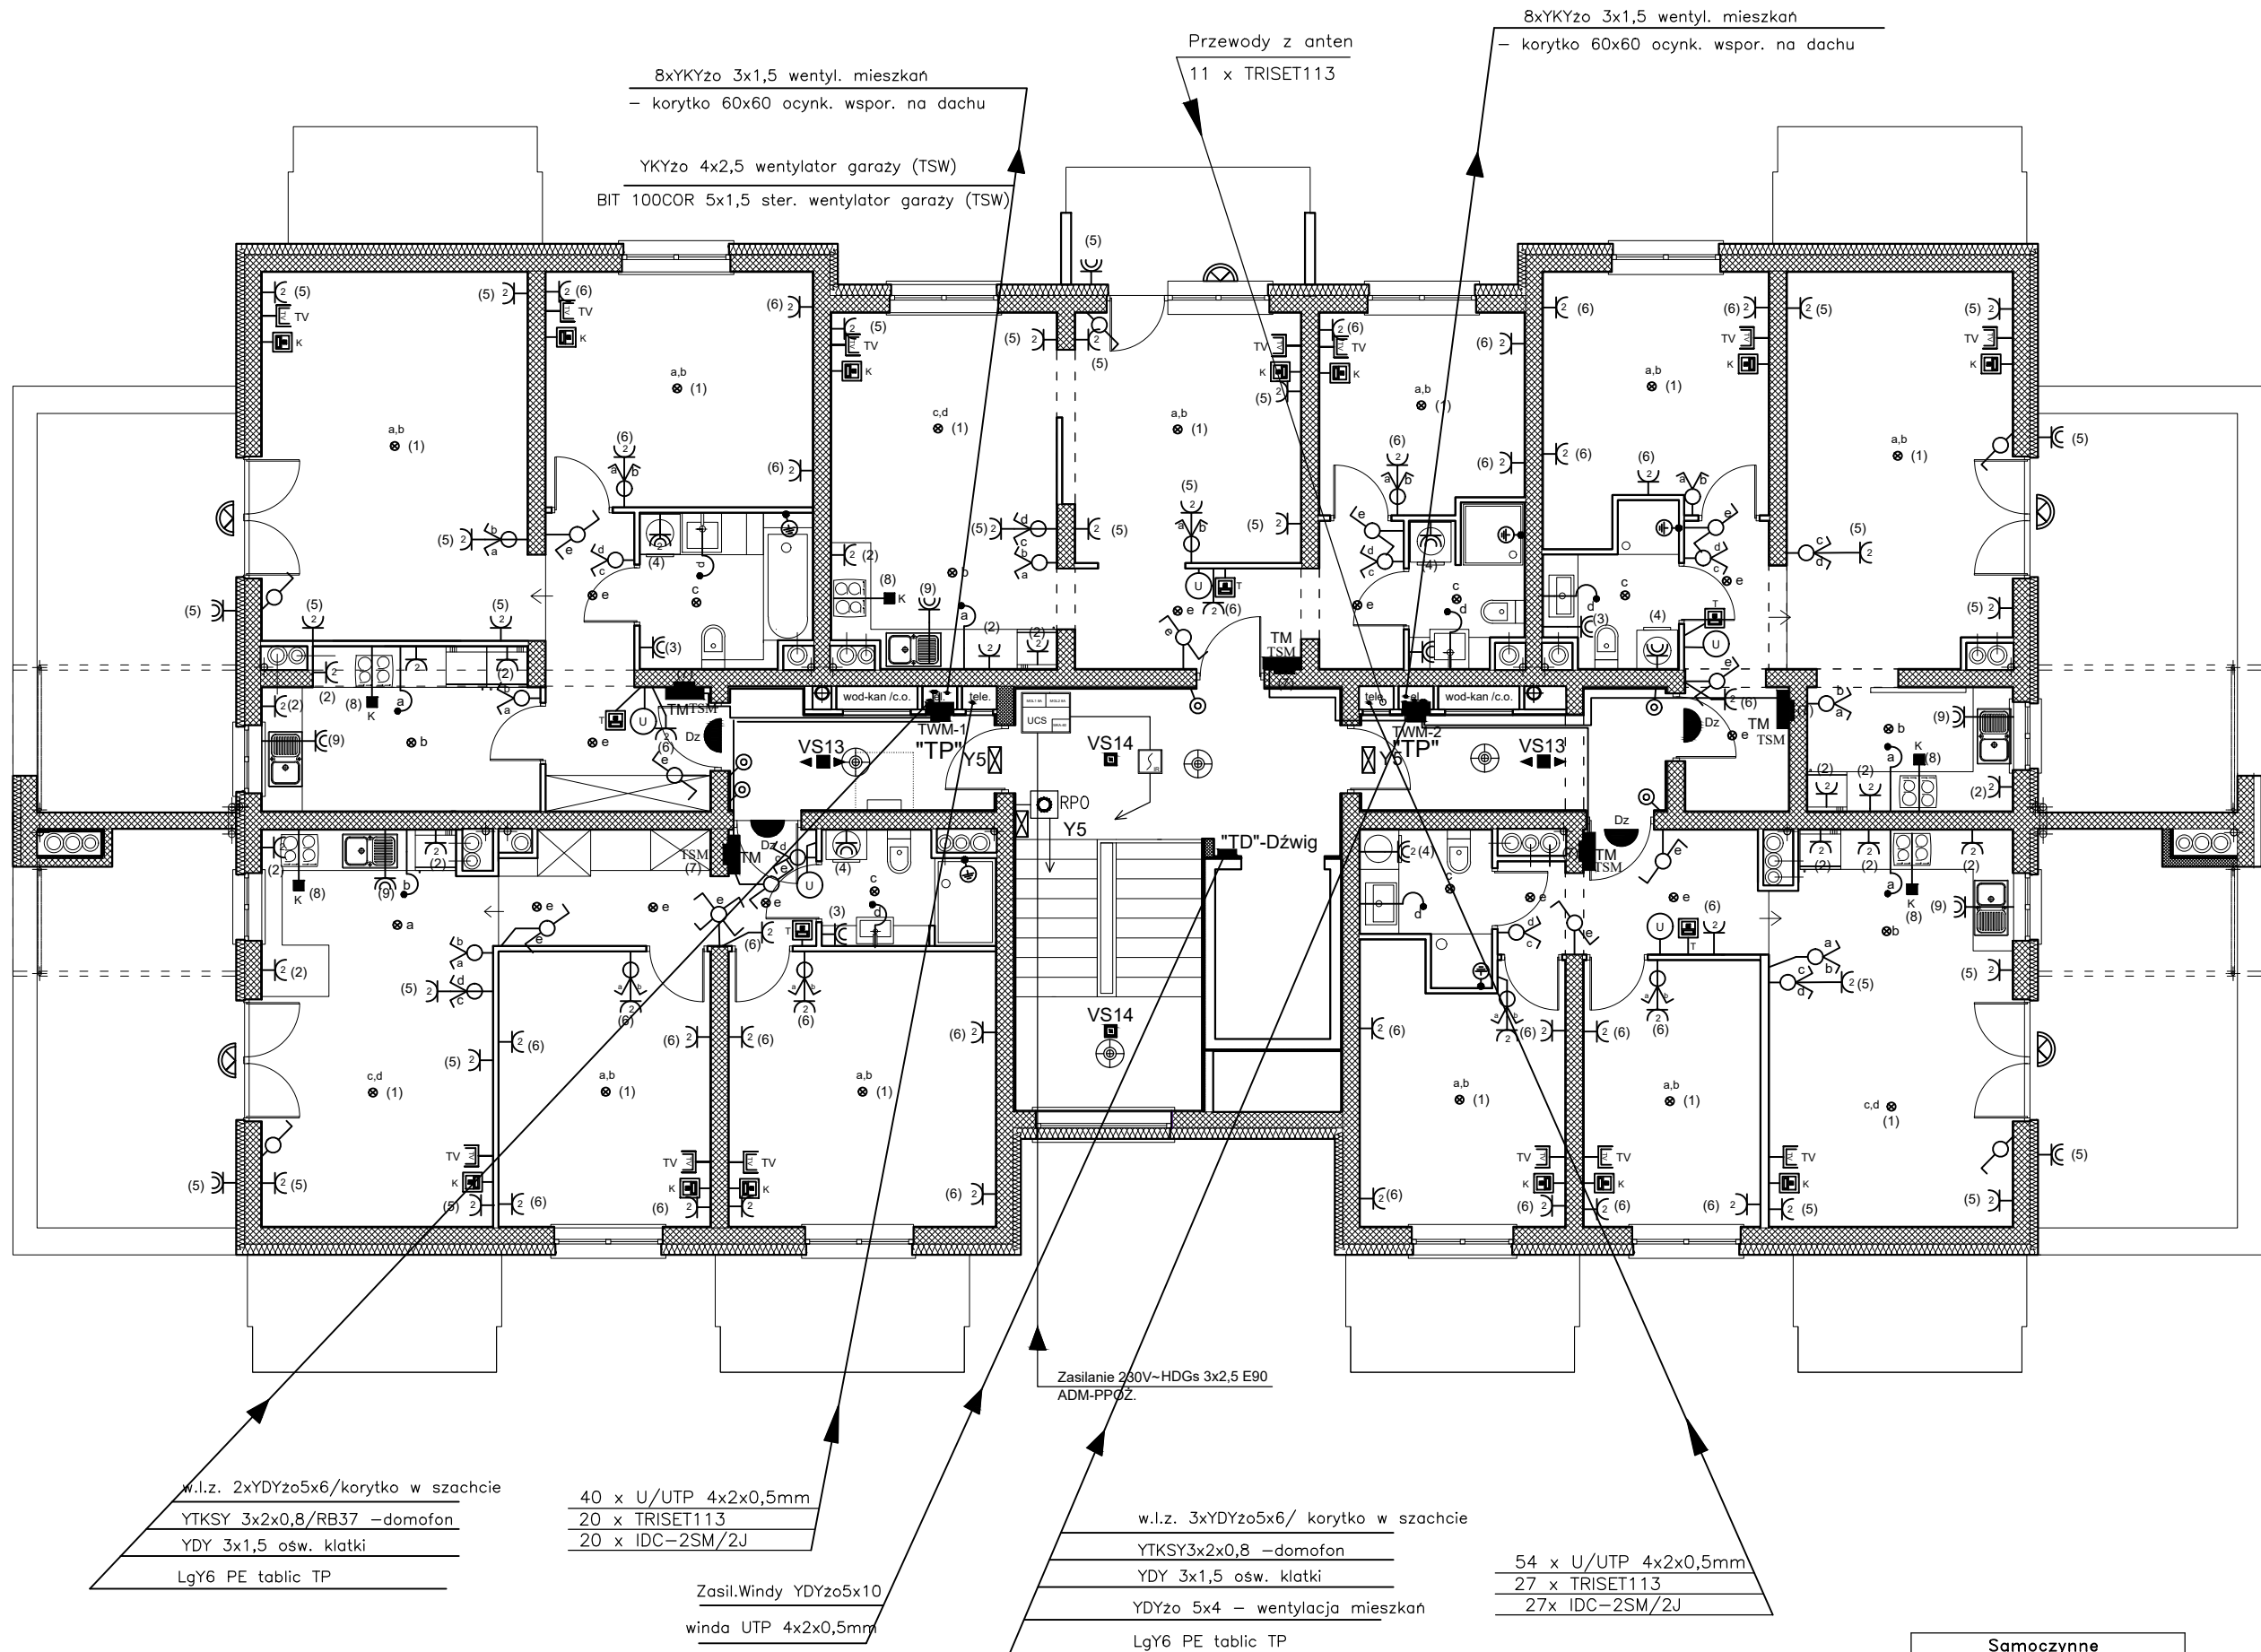

- LEGENDA:
- łącznik świecznikowy p/t
  - łącznik pojedynczy p/t
  - gniazdo pojedyncze, IP44 p/t
  - gniazdo wtyczkowe podwójne p/t
  - dzwonek elektryczny, 230V
  - "K" - wypust kuchenki elektrycznej
  - wypust oprawy ośw. ściennej
  - Tablica Mieszkaniowa - naścienna NEDBOX 1x18 Legrand
  - Unifon DOMOFONU
  - Teletechniczna Skrzynka Mieszkaniowa p/t
  - Gniazdo komputerowe poj. RJ-45 kat. 6 p/t
  - Gniazdo końcowe RTV-SAT p/t
  - Gniazdo telefon - poj. RJ-45 kat. 6 p/t
  - RPO Ręczne przyciski oddymiania RT 45 D+H
  - OCD/... czujka dymu OSD 23 D+H
  - 205323/HV CAMEA LED EVO 20W KŁOSZ MAT BIAŁA RCR 4000K (RCR-radarowy cz. ruchu)
  - (Wiatrołapy i klatki)

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH:

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa
1	VS13	◀■▶	LOVATO N
2	VS14	■	LOVATO N
3	VS24	■	LOVATO N
4	XS10	◻	EXIT S
5	XS20	◻	EXIT S
6	Y5	◻◻	ARROW N
7	Y18	◻◻	EXIT S
8	Y19	◻◻	EXIT S+PLX

- UWAGA:
- Na kondygnacji przewody w.l.z. i teletechniczne do mieszkań od tablicy piętrowej TP do TM i TSM prowadzić w rurkach w posadzce betonowej.
  - W szachtach wprzewody teletechniczne należy prowadzić w oddzielnym korycie kablowym lub w rurkach RB.
  - W piwnicy przewody teletechniczne prowadzić w oddzielnym korycie kablowym lub rurkach RB na tynku.

NR DT 3/2021	BRANŻA elektryczna	STADIUM P.T.	SKALA 1:100	RYS. NR: E9
OBIEKT: Instalacje elektryczne wewnętrzne Rzut mieszkań Piętro I do VI budynku mieszk. wielorodzinnego w Wys. Mazowieckiem dz. nr 2431				
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. A. Z. Żebrowski		PDL/0135/POOE/08		
OPRACOWAŁ mgr inż. Z. Szanciło		UAN.117342-109/94		

Samoczynne  
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V