


TSW - Szafka sterowania systemem detekcji
CO+LPG i wentylacji garaży - dostarcza branża sanitarna

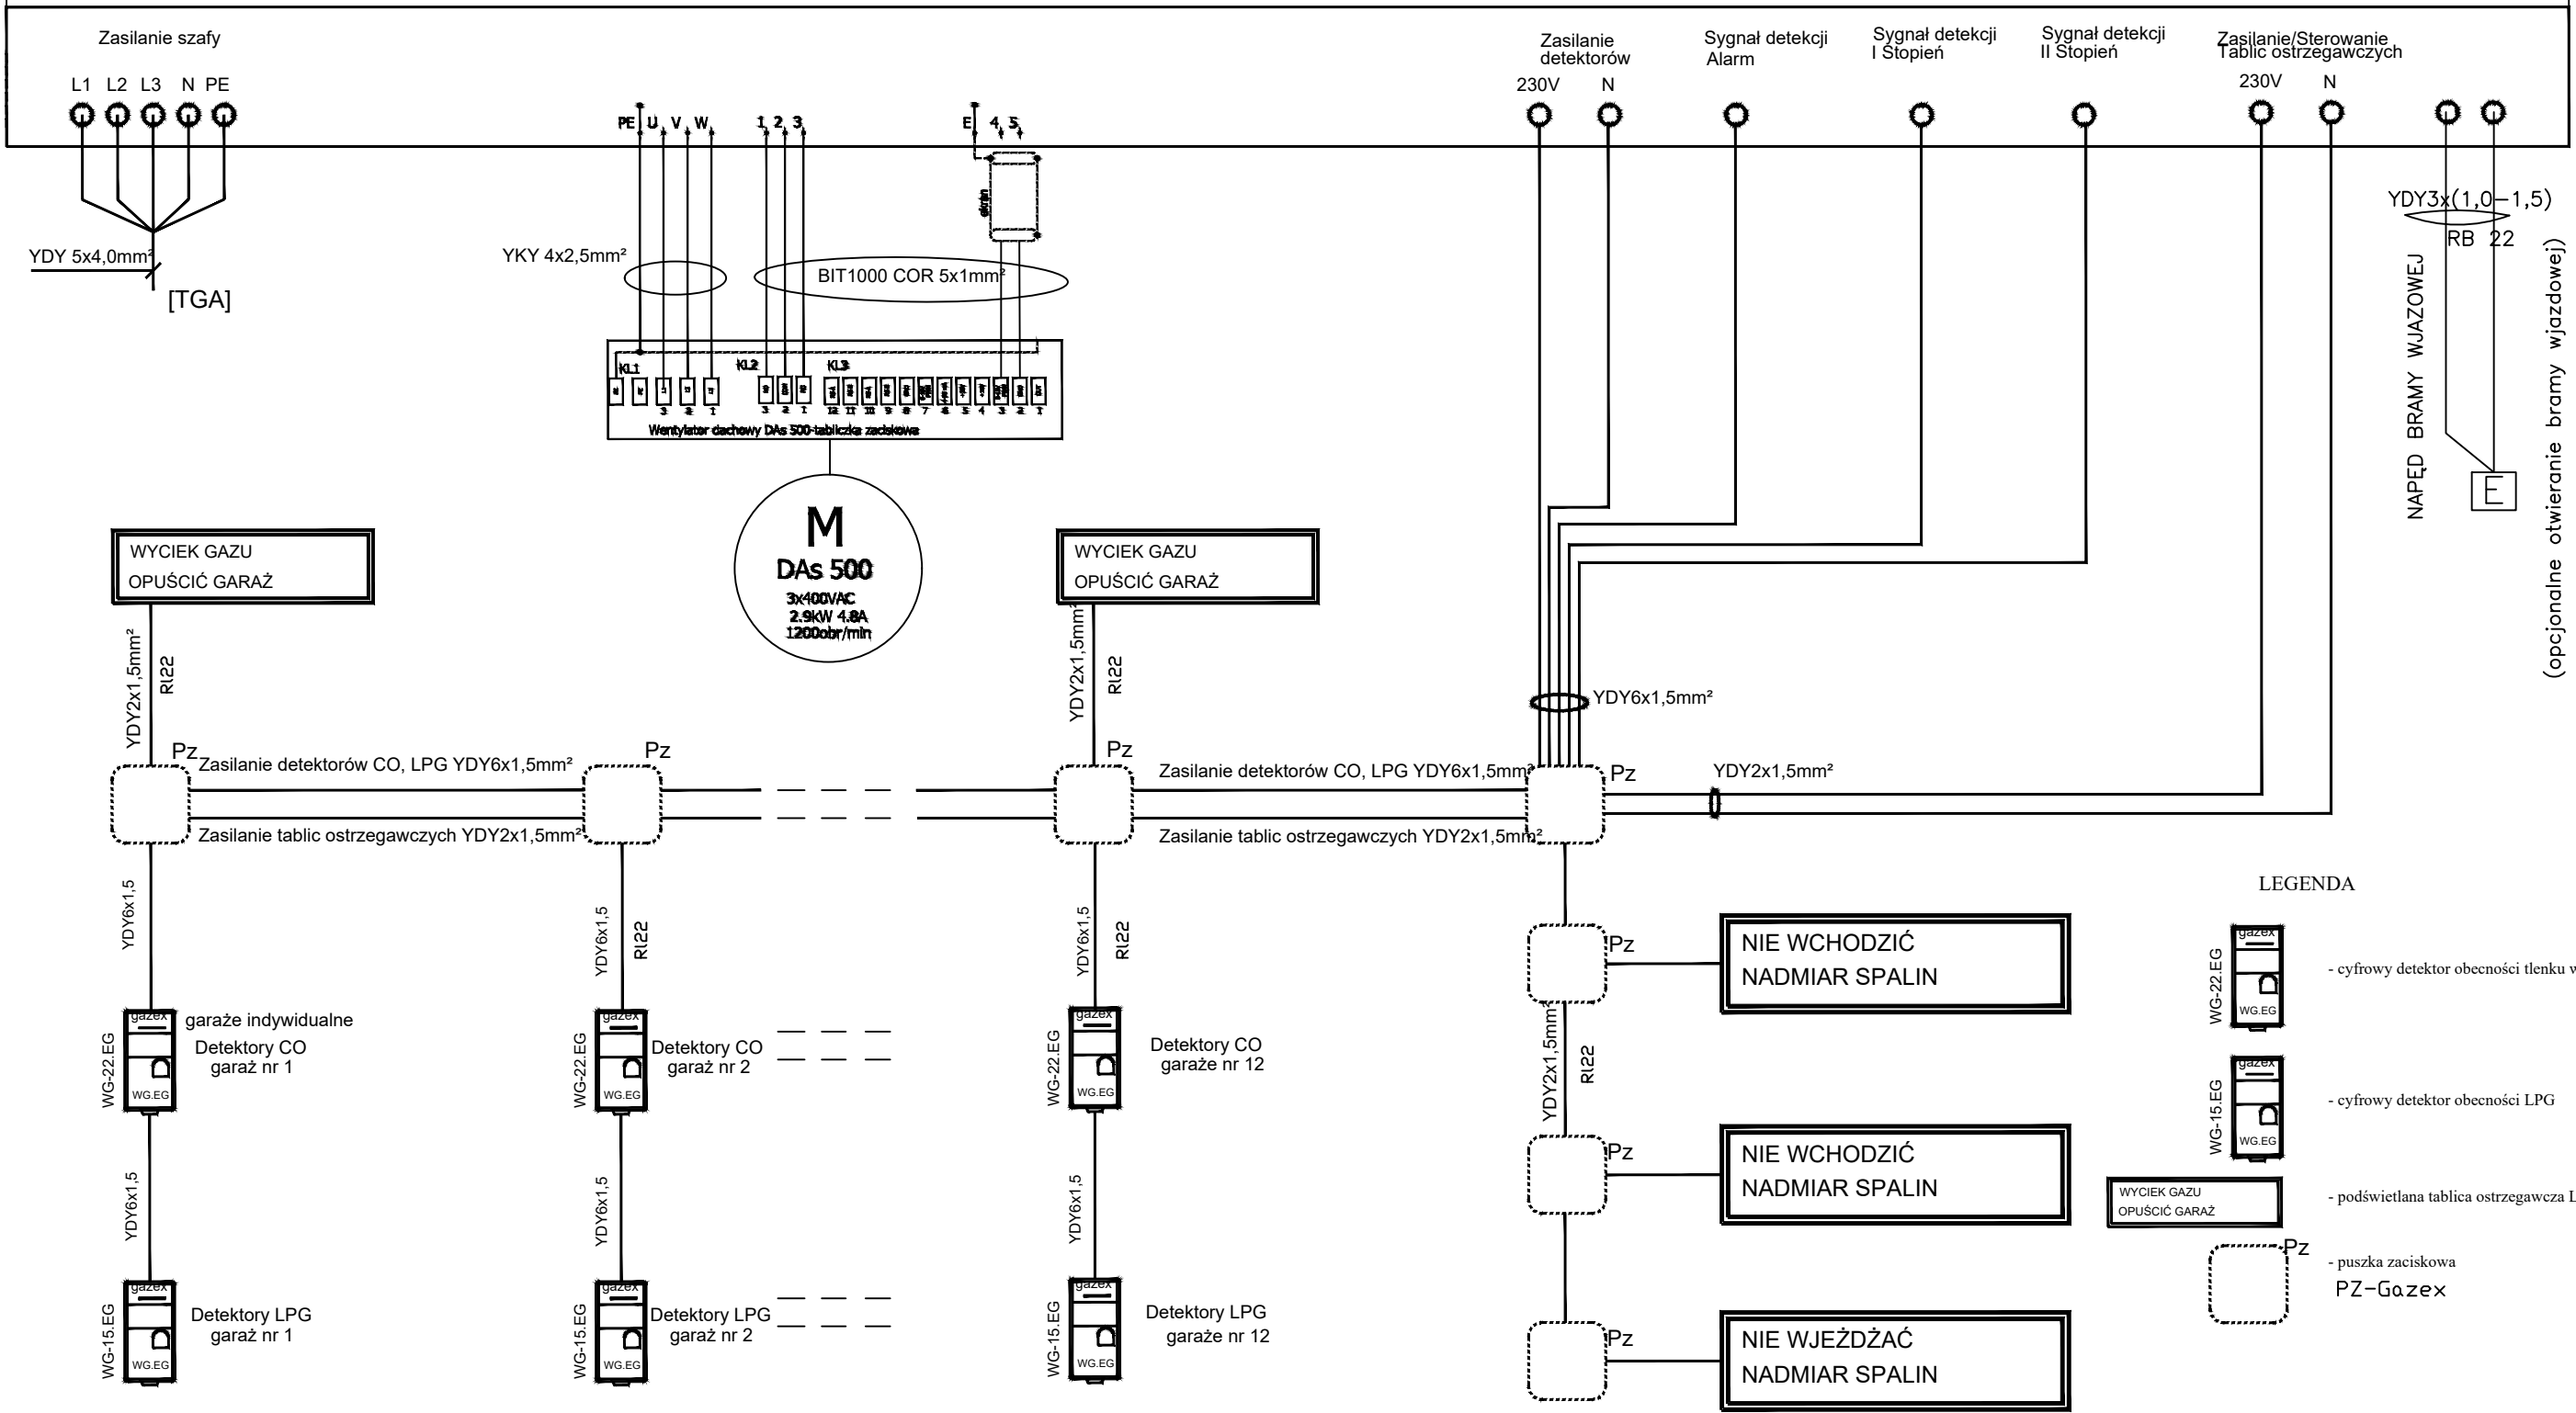

Szybkie samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

Podłączenie automatyki urządzeń
wentylacyjnych wraz z rozruchem wykona
Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g
dostarczonej przez Producenta Dokumentacji
Techniczno Ruchowej w/w urządzeń.

NR DT	BRANŻA	STADIUM	SKALA	ARK. NR
3/2021	elektryczna	P.T.	---	E20
OBIEKT: Schemat sterowania wentylacją garaży w budynku wielorodzinnego w Wys. Mazowieckiem dz. nr 2431				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	
AUTOR	mgr inż.A.Z.Żebrowski	PDL/0135/POOE/08		
AUTOR	mgr inż.Z. Szanciło	UAN.11 7342-109/94		